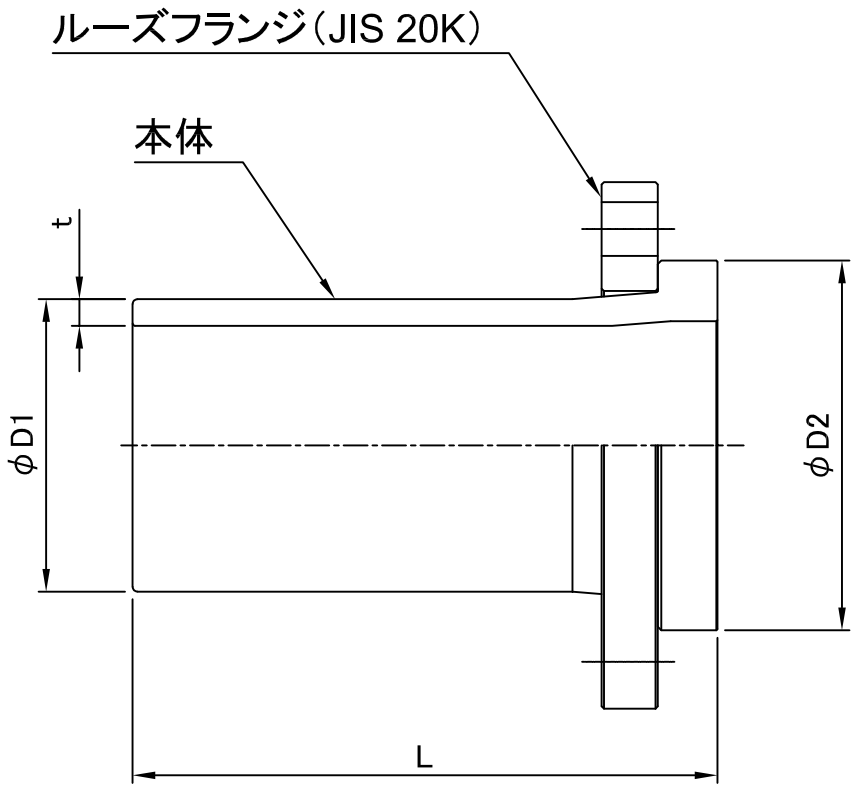

単位：㎜

対象品	管種 略号	呼び径	D1 （平均外径）	D2 （平均外径）	t	L
	HF	100	125.0 $^{+0.8}_{0}$	158±5	11.4 $^{+1.8}_{0}$	250±10
	HF	125	160.0 $^{+1.0}_{0}$	200±5	17.9 $^{+1.9}_{0}$	230±10

備考　1. (一財)日本消防設備安全センター 合成樹脂製の管及び管継手認定品。
2. 最高使用圧力は1.6MPaです。
3. 材質は、高密度ポリエチレンPE100です。
4. D（平均外径）とは、任意の断面における相互に等間隔な2方向の外径測定値の平均値をいいます。
5. ルーズフランジの材質はJIS G 4304、JIS G 4305 又は JIS G 3214に規定するSUS304です。

図名	高圧消火設備用 SUSフランジ （JIS 20K形，RF形）	図番	4783-60-00 △
株式会社クボタケミックス		年月日	2025.9.25　S