



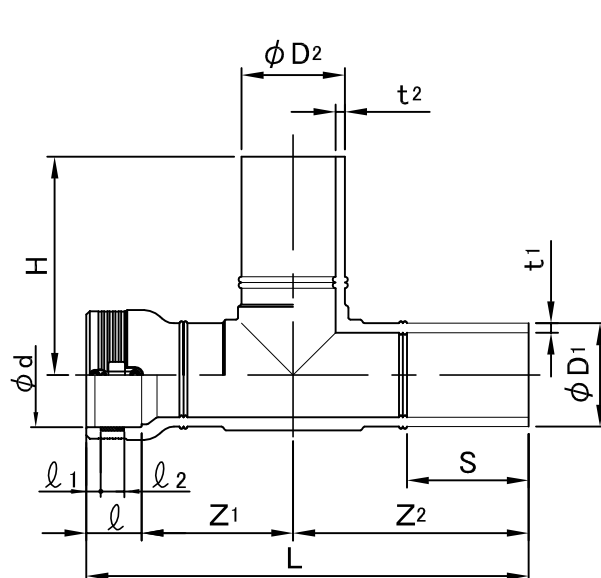

〈呼び径50, 150×75, 150×100, 150, 200の形状〉

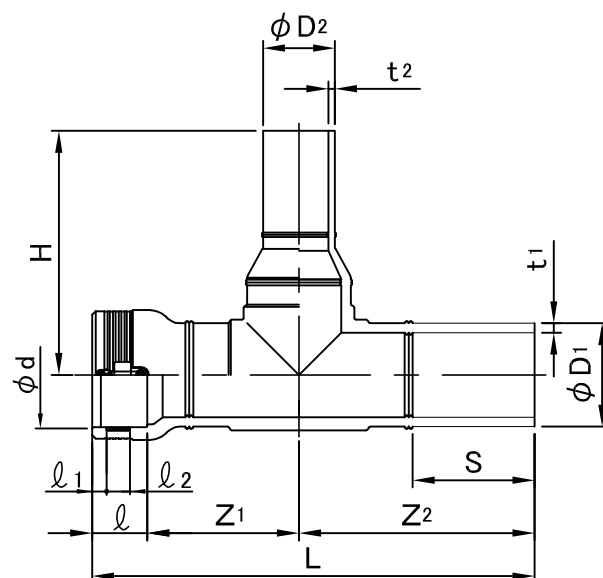

〈左記以外の形状〉

単位:mm

対象品	呼び径	d (平均内径)	D1 (平均外径)	D2 (平均外径)	t1 (最小)	t2 (最小)	l	l1 (最小)	l2 (最小)	L	S	Z1	Z2	H	参考質量 (kg)
	50	63.2 ^{+1.2} ₋₀	63.0 ^{+0.4} ₋₀	63.0 ^{+0.4} ₋₀	5.8	5.8	48	5	16	388±10	126	146	194	198±10	0.7
	150×75	180.7 ^{+1.6} ₋₀	180.0 ^{+1.1} ₋₀	90.0 ^{+0.6} ₋₀	16.4	8.2	95	5	40	750±15	220	255	400	400±10	9.7
	150×100	180.7 ^{+1.6} ₋₀	180.0 ^{+1.1} ₋₀	125.0 ^{+0.8} ₋₀	16.4	11.4	95	5	40	750±15	220	255	400	400±10	10.1
	150	180.7 ^{+1.6} ₋₀	180.0 ^{+1.1} ₋₀	180.0 ^{+1.1} ₋₀	16.4	16.4	95	5	40	750±15	220	255	400	400±10	11.0
	※200×75	251.1 ^{+1.8} ₋₀	250.0 ^{+1.5} ₋₀	90.0 ^{+0.6} ₋₀	22.7	8.2	127	5	54	887±20	200	330	430	470±15	22.2
	※200×100	251.1 ^{+1.8} ₋₀	250.0 ^{+1.5} ₋₀	125.0 ^{+0.8} ₋₀	22.7	11.4	127	5	54	887±20	200	330	430	472±15	23.3
	※200×150	251.1 ^{+1.8} ₋₀	250.0 ^{+1.5} ₋₀	180.0 ^{+1.1} ₋₀	22.7	16.4	127	5	54	887±20	200	330	430	470±15	23.6
	※200	251.1 ^{+1.8} ₋₀	250.0 ^{+1.5} ₋₀	250.0 ^{+1.5} ₋₀	22.7	22.7	127	5	54	887±20	200	330	430	429±15	26.6

備考 1. 無印はJWWA K 145 規格品

※印は日本水道協会承認の配水用ポリエチレンパイプシステム協会規格品(PTC K 13)

2. D1、D2(平均外径)とは、任意の断面における相互に等間隔な2方向の外径測定値の平均値をいいます。

3. d(平均内径)とは電熱線が組み込まれている範囲における相互に等間隔な2方向の内径測定値の平均値をいいます。

4. ハッチングは、電熱線部を示します。

5. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	水道配水用ポリエチレン管継手 〔EF片受けチーズ〕	図番	8261-02-08
株式会社クボタケミックス		年月日	2018.2.6 S