


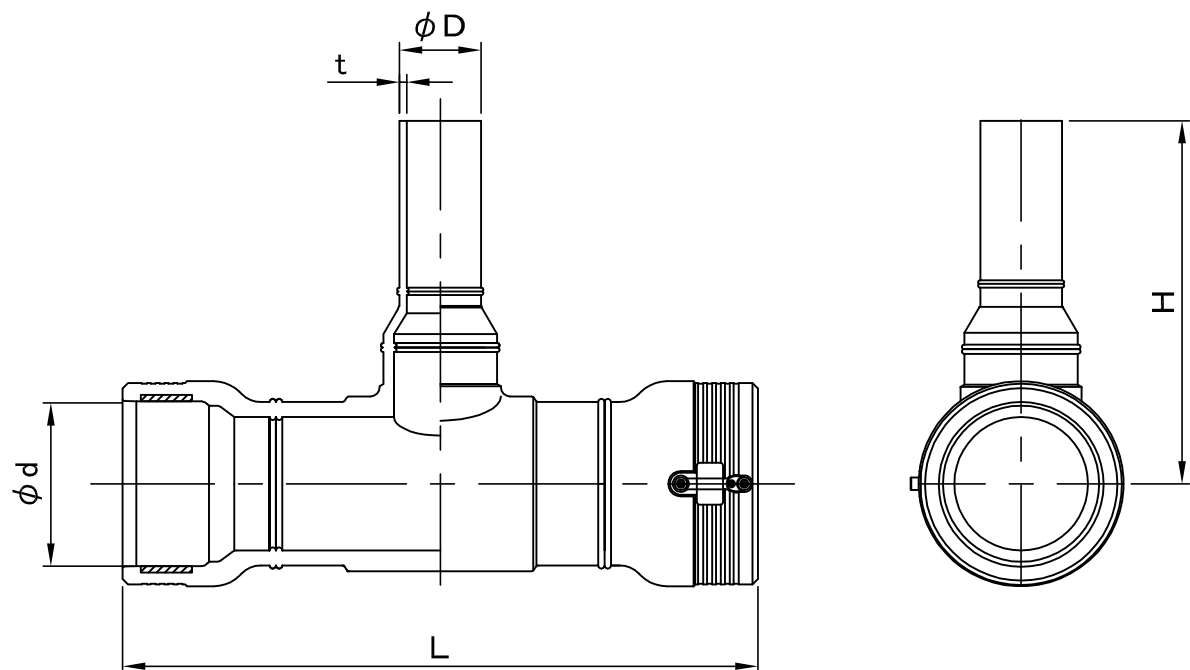

単位:mm

対象品	呼び径	d (平均内径)	D (平均内径)	t	L	H
	150×75	180.7 ^{+1.6} ₀	90.0 ^{+0.6} ₀	8.2 ^{+1.3} ₀	700±30	400±25
	200×100	251.1 ^{+1.8} ₀	125.0 ^{+0.8} ₀	11.4 ^{+1.8} ₀	920±50	470±50
	200×150	251.1 ^{+1.8} ₀	180.0 ^{+1.1} ₀	16.4 ^{+2.5} ₀	920±50	470±50

- 備考
1. (一財)日本消防設備安全センター 合成樹脂製の管及び管継手認定基準
 2. 材質は、高密度ポリエチレン PE100
 3. D(平均外径)とは、任意の断面における相互に等間隔な2方向の外径測定値の平均値。
 4. d(平均内径)とは電熱線が組み込まれている範囲における相互に等間隔な2方向の内径測定値の平均値
 5. EF受け口部の寸法は左右共通
 6. ハッチングは電熱線部を示す

図
名

消火用ポリエチレン管継手
EF異径チーズ

図
番

8261-03-02 $\triangle 2$

株式会社クボタケミックス

年
月
日

2018.6.11 S