


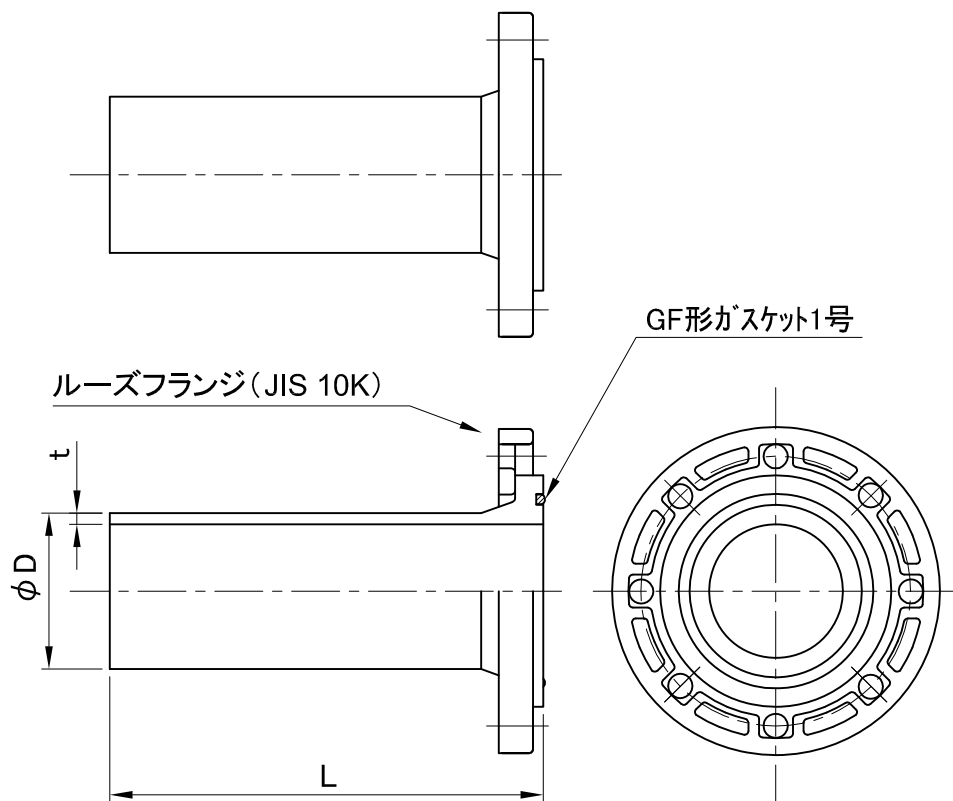

単位:mm

対象品	呼び径	D (平均外径)	t	L
	75	90.0 $\begin{smallmatrix} +0.6 \\ 0 \end{smallmatrix}$	8.2 $\begin{smallmatrix} +1.3 \\ 0 \end{smallmatrix}$	265 ± 10
	100	125.0 $\begin{smallmatrix} +0.8 \\ 0 \end{smallmatrix}$	11.4 $\begin{smallmatrix} +1.8 \\ 0 \end{smallmatrix}$	325 ± 10
	150	180.0 $\begin{smallmatrix} +1.1 \\ 0 \end{smallmatrix}$	16.4 $\begin{smallmatrix} +2.5 \\ 0 \end{smallmatrix}$	350 ± 10

- 備考
1. (財)日本消防設備安全センター 合成樹脂製の管及び管継手認定基準
 2. 材質は、高密度ポリエチレン PE100
 3. D (平均外径)とは、任意の断面における相互に等間隔な2方向の外径測定値の平均値
 4. ラースフランジ部の材質は FCD450-10、ラースフランジ部の寸法は JWWA K 145 に規定する圧力10K形フランジによる
 5. 同梱されているGF形ガスケット1号を使用

図名	建築設備用ポリエチレン管継手 消火用FCDフランジ75, 100, 150 (JIS 10K形, GF形)	図番	8264-04-02 $\triangle 1$
株式会社クボタケミックス		年月日	2016.5.1