


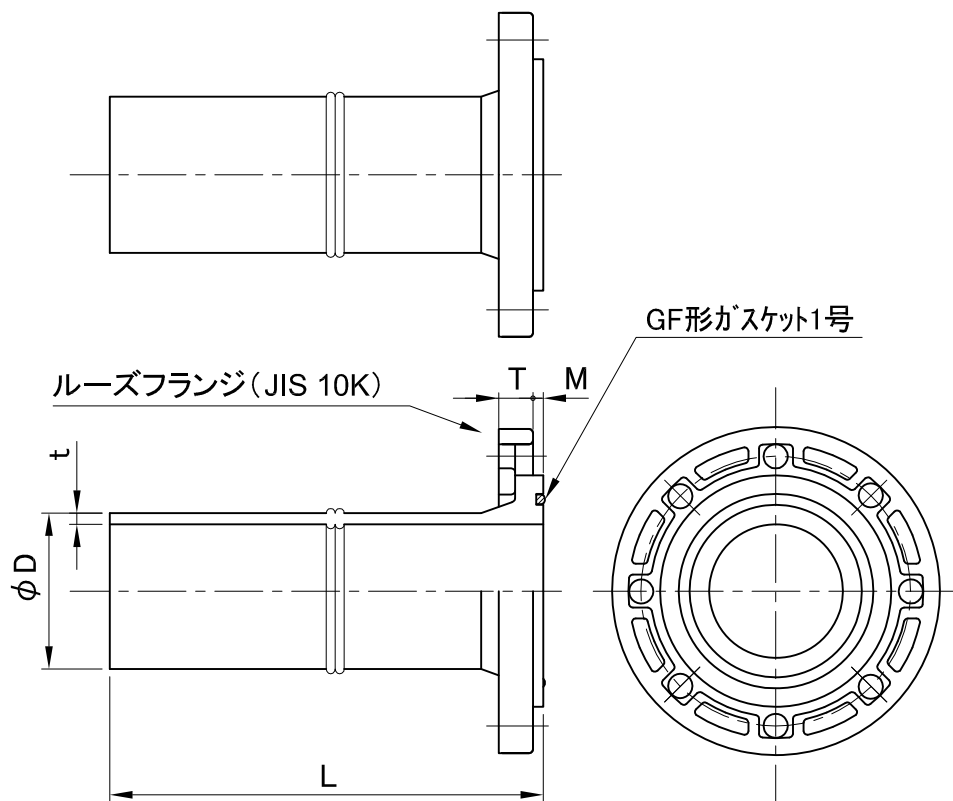

単位:mm

対象品	呼び径	D (平均外径)	t	L	T	M
	50	63.0 $^{+0.4}_{0}$	5.8 $^{+0.9}_{0}$	190±10	21	2

- 備考
1. (財)日本消防設備安全センター 合成樹脂製の管及び管継手認定基準
 2. 材質は、高密度ポリエチレン PE100
 3. D(平均外径)とは、任意の断面における相互に等間隔な2方向の外径測定値の平均値
 4. ラースフランジ部の材質はFCD450-10、ラースフランジ部の寸法はJWWA K 145 に規定する圧力10K形フランジによる
 5. 同梱されているGF形ガスケット1号を使用

図名	建築設備用ポリエチレン管継手 消火用FCDフランジ50 (JIS 10K形, GF形)	図番	8264-04-03 $\triangle 2$
株式会社クボタケミックス		年月日	2016.5.1