


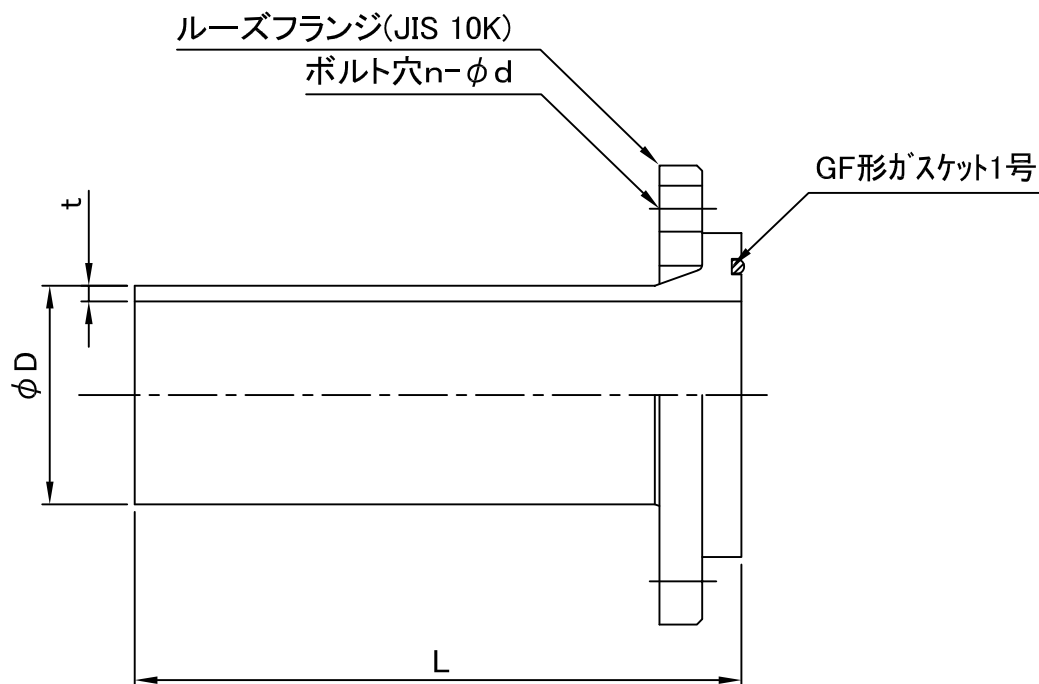

単位: mm

対象品	呼び径	D (平均外径)	t	L	n	ϕd
	65	75 $\begin{smallmatrix} +0.5 \\ 0 \end{smallmatrix}$	6.8 $\begin{smallmatrix} +0.8 \\ 0 \end{smallmatrix}$	124 ± 3	4	19
	125	160.0 $\begin{smallmatrix} +1.0 \\ 0 \end{smallmatrix}$	14.6 $\begin{smallmatrix} +1.6 \\ 0 \end{smallmatrix}$	220 ± 10	8	23

- 備考
1. (財)日本消防設備安全センター 合成樹脂製の管及び管継手認定基準
 2. 材質は、高密度ポリエチレンPE100です。
 3. D(平均外径)とは、任意の断面における相互に等間隔な2方向の外径測定値の平均値
 4. ルーズフランジの材質はJIS G 4304、JIS G 4305 または JIS G 3214に規定するSUS304です。
 5. 許容差を明記していない寸法は参考寸法です。
 5. 同梱されているGF形ガスケット1号をご使用ください。

図名	消火用ポリエチレン管継手 消火用SUSフランジ (JIS 10K形, GF形)	図番	8274-04-00 
株式会社クボタケミックス		年月日	2023.10.19 S