


単位:mm

呼び径	外径 D		管厚 t		近似内径 d (参考)
	基準寸法	許容差	基準寸法	許容差	
200	250.0	+1.5	18.4	+2.1	211
250	315.0	+1.8	23.2	+2.5	266

備考1. 外径Dとは、外径相当長さ以上離れた任意箇所での相互に等間隔な2方向以上の外径測定の平均値。

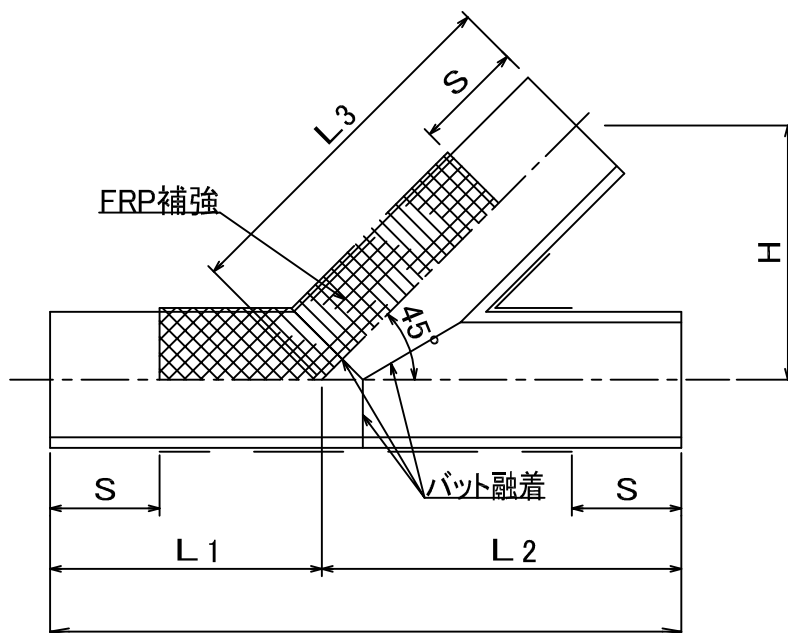

単位:mm

対象品	呼び径	L	L1 (参考)	L2	L3	H (参考)	S (最小)
	200	1150 $^{+100}_0$	470	680 $^{+50}_0$	680 $^{+50}_0$	481	175
	250	1455 $^{+100}_0$	600	855 $^{+50}_0$	855 $^{+50}_0$	605	215

備考1. 直管部の寸法は共通寸法を参照。

2. FRP補強品です。

図名	下水道用継手 Y字管 (真空下水用) 〈PE-Y FRP〉	図番	8416-01-03
	株式会社クボタケミックス		年月日 2016.6.8 S