


単位:mm

| 呼び径 | 外径 D  |      | 管厚 t |      | 近似内径 d<br>(参考) |
|-----|-------|------|------|------|----------------|
|     | 基準寸法  | 許容差  | 基準寸法 | 許容差  |                |
| 100 | 125.0 | +0.8 | 9.2  | +1.1 | 105            |
| 150 | 180.0 | +1.2 | 13.3 | +1.5 | 152            |
| 200 | 250.0 | +1.5 | 18.4 | +2.1 | 211            |
| 250 | 315.0 | +1.8 | 23.2 | +2.5 | 266            |

備考1. 外径Dとは、外径相当長さ以上離れた任意箇所での相互に等間隔な2方向以上の外径測定の平均値。

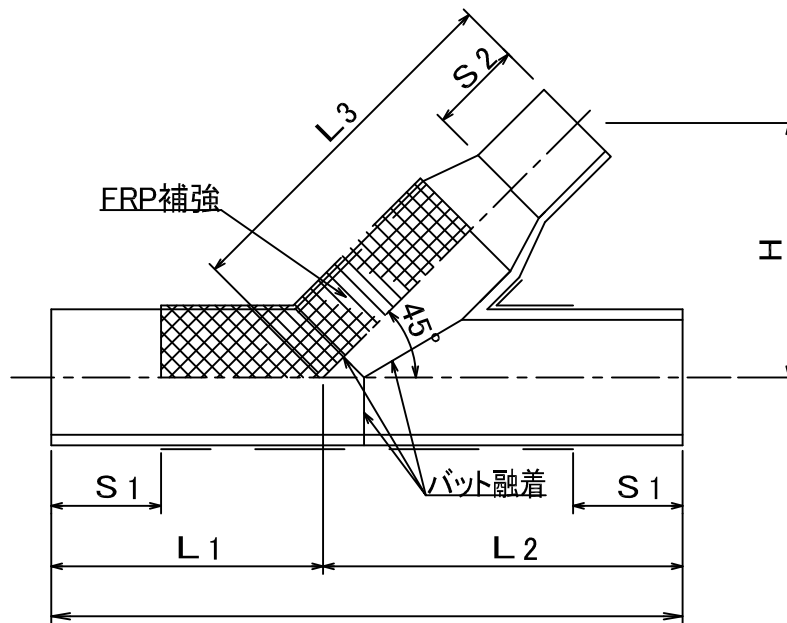

単位:mm

| 対象品 | 呼び径       | L                | L1<br>(参考) | L2             | L3             | H<br>(参考) | S1<br>(最小) | S2<br>(最小) |
|-----|-----------|------------------|------------|----------------|----------------|-----------|------------|------------|
|     | 200 X 100 | 1150 $^{+100}_0$ | 470        | 680 $^{+50}_0$ | 660 $^{+50}_0$ | 467       | 175        | 120        |
|     | 200 X 150 | 1150 $^{+100}_0$ | 470        | 680 $^{+50}_0$ | 695 $^{+50}_0$ | 491       | 175        | 145        |
|     | 250 X 150 | 1455 $^{+100}_0$ | 600        | 855 $^{+50}_0$ | 830 $^{+50}_0$ | 587       | 215        | 145        |
|     | 250 X 200 | 1455 $^{+100}_0$ | 600        | 855 $^{+50}_0$ | 875 $^{+50}_0$ | 619       | 215        | 175        |

備考1. 直管部の寸法は共通寸法を参照。  
2. FRP補強品です。

|    |  |  |    |            |
|----|--|--|----|------------|
| 図名 | 下水道用PE継手<br>異径Y字管(真空下水用)<br><PE-Y FRP> |  | 図番 | 8416-03-02 |
|    | 株式会社クボタケミックス                           |  |    | 年月日        |