


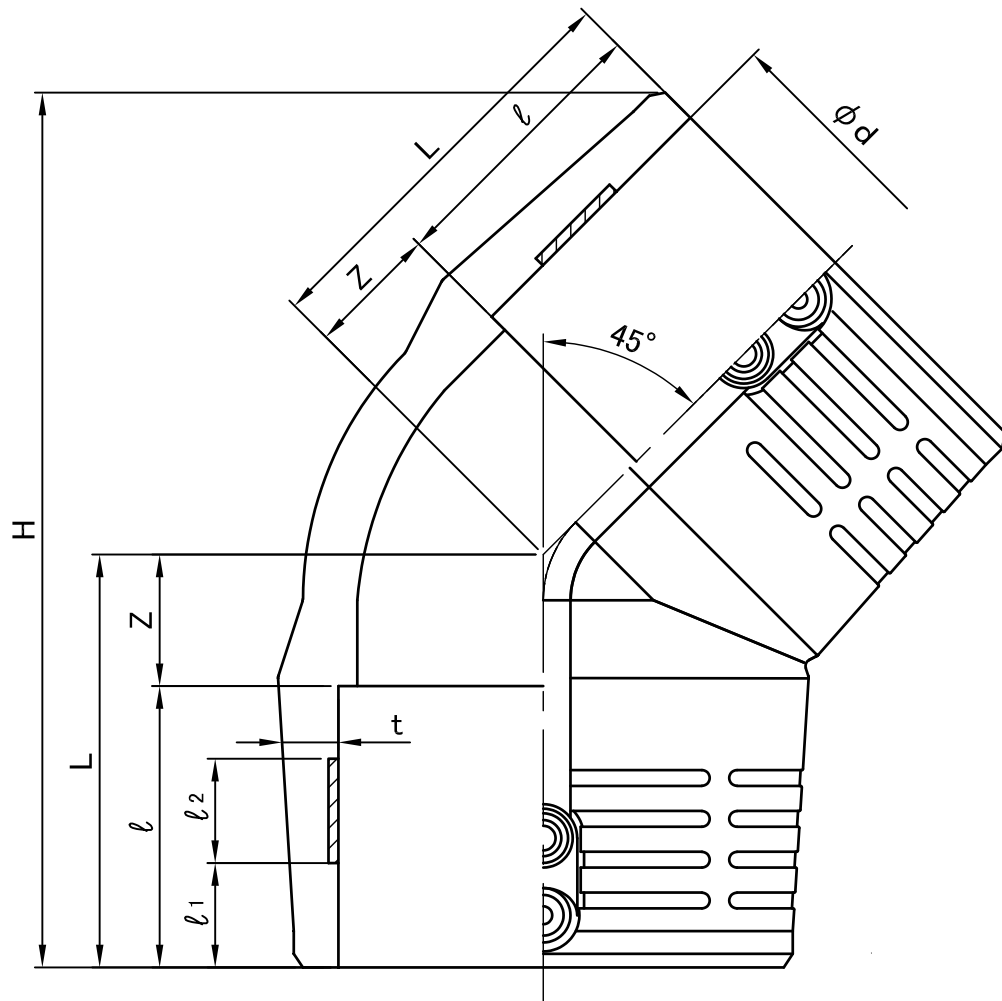

単位:mm

| 対象品 | 呼び径 | d<br>(平均内径)                        | t<br>(最小) | ℓ <sub>1</sub><br>(最小) | ℓ <sub>2</sub><br>(最小) | ℓ  | L   | H   | Z  | 参考質量<br>(kg) |
|-----|-----|------------------------------------|-----------|------------------------|------------------------|----|-----|-----|----|--------------|
|     | 65  | 75.0 <sup>+1.4</sup> <sub>0</sub>  | 6.8       | 5                      | 19                     | 53 | 71  | 151 | 18 | 0.33         |
|     | 125 | 160.0 <sup>+2.1</sup> <sub>0</sub> | 14.6      | 5                      | 41                     | 88 | 135 | 299 | 47 | 3.06         |

- 備考1. (一財)日本消防設備安全センター 合成樹脂製の管及び管継手認定基準品  
 2. d(平均内径)とは電熱線が組み込まれている範囲における相互に等間隔な2方向の内径測定値の平均値をいいます。  
 3. EF受け口部の寸法は左右共通です。  
 4. ハッチングは電熱線部を示します。  
 5. 許容差を明記していない寸法は参考寸法です。

|              |                             |     |              |
|--------------|-----------------------------|-----|--------------|
| 図名           | 消火用ポリエチレン管継手<br>〔EF45° エルボ〕 | 図番  | 8572-52-20 △ |
| 株式会社クボタケミックス |                             | 年月日 | 2026.7.16 S  |