


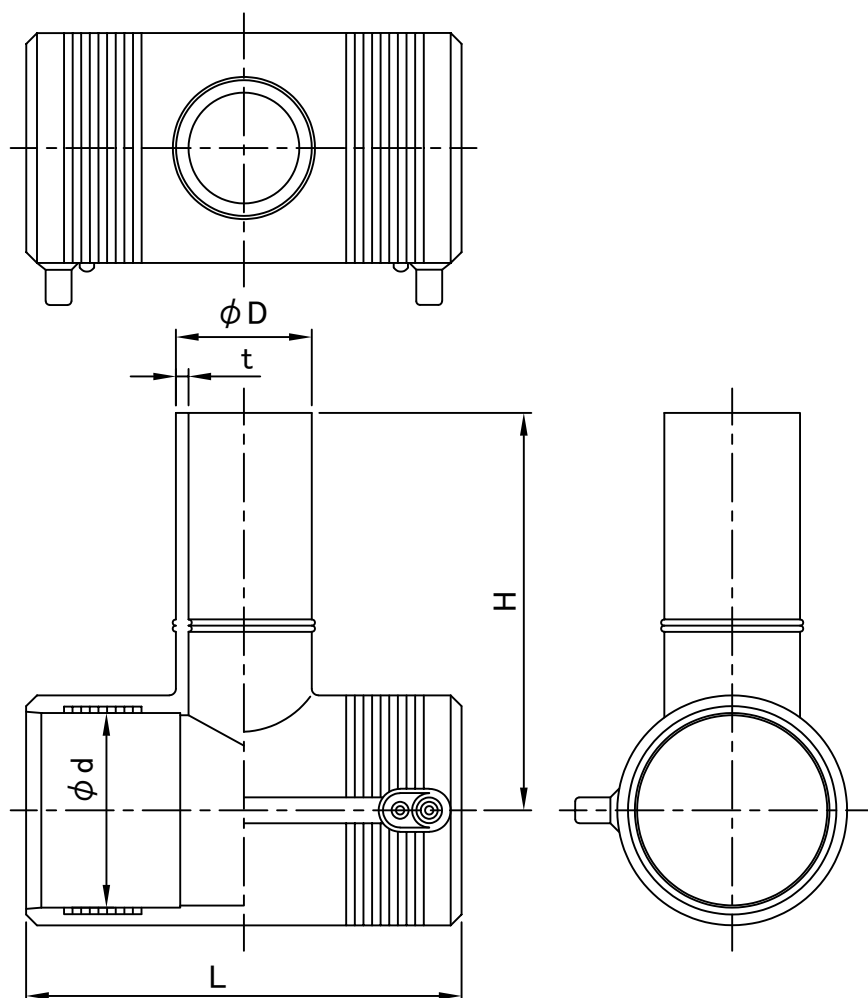

単位:mm

対象品	呼び径	d (平均内径)	D (平均外径)	t	L	H
	75×50	90.3 ^{+1.6} ₀	63.0 ^{+0.4} ₀	5.8 ^{+0.9} ₀	202±10	270±10
	75×75	90.3 ^{+1.6} ₀	90.0 ^{+0.6} ₀	8.2 ^{+1.3} ₀	202±10	265±10
	100×75	125.4 ^{+2.1} ₀	90.0 ^{+0.6} ₀	8.2 ^{+1.3} ₀	270±10	300±10
	100×100	125.4 ^{+2.1} ₀	125.0 ^{+0.8} ₀	11.4 ^{+1.8} ₀	270±10	315±10

- 備考
1. (財)日本消防設備安全センター 合成樹脂製の管及び管継手認定基準
 2. 材質は、高密度ポリエチレンPE100
 3. D(平均外径)とは、任意の断面における相互に等間隔な2方向の外径測定値の平均値
 4. d(平均内径)とは電熱線が組み込まれている範囲における相互に等間隔な2方向の内径測定値の平均値
 5. EF受け口部の寸法は左右共通
 6. ハッチングは電熱線部を示す。

図名	消火用ポリエチレン管継手 EFチーズ	図番	8573-50-00 △
株式会社クボタケミックス		年月日	2026.7.17 S