


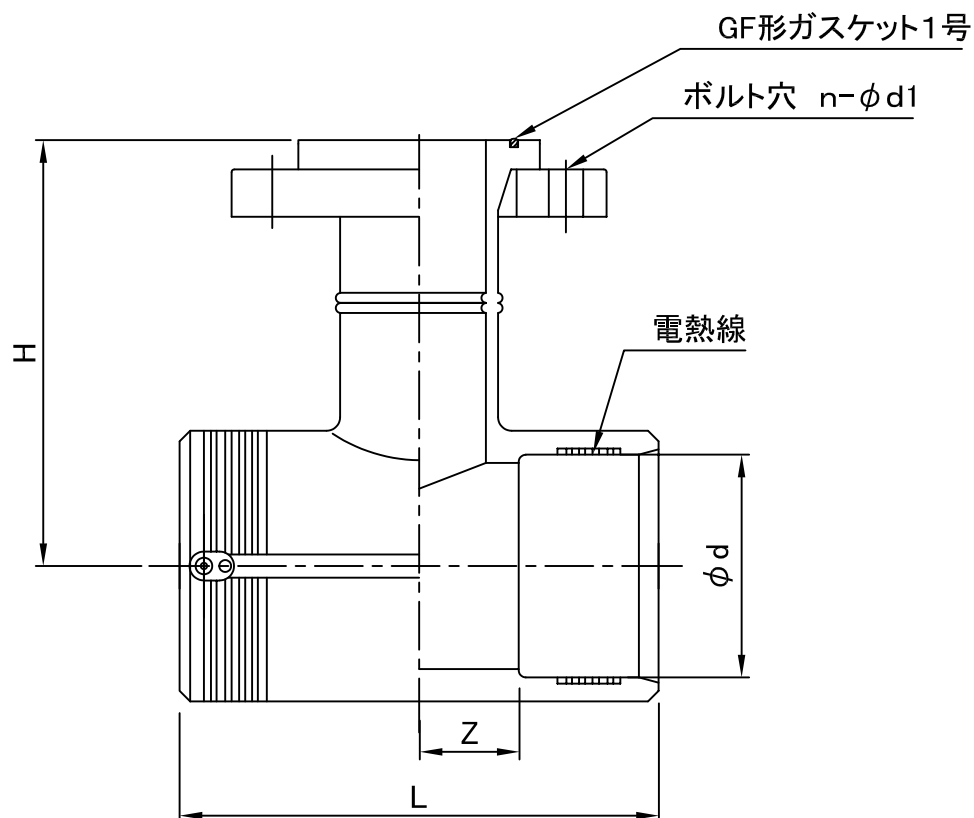

単位: mm

対象品	呼び径	d (平均内径)	L	Z	H	n	$\phi d1$	参考重量 (kg)
	75 × 75	90.3 ^{+1.6} ₀	202 ± 10	39	240 ± 10	8	19	4.4
	100 × 75	125.4 ^{+2.1} ₀	270 ± 10	57	270 ± 10	8	19	5.7

- 備考1. (一財)日本消防設備安全センター 合成樹脂製の管及び管継手認定基準
2. 材質は、高密度ポリエチレンPE100です。
3. d (平均内径)とは電熱線が組み込まれている範囲における相互に等間隔な2方向の内径測定値の平均値をいいます。
4. EF受け口部の寸法は左右共通です。
5. ルーズフランジ部の材質はJIS G 4304、JIS G 4305 または JIS G 3214に規定するSUS(F)304、ルーズフランジ部の寸法はJIS B 2239 または JIS B 2220に規定する圧力10K並形フランジによります。
6. ハッチングは電熱線部を示します。
7. 同梱されているGF形ガスケット1号をご使用ください。
8. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図
名

消火用ポリエチレン管継手
SUSフランジ付EFチーズ
(JIS 10K, GF形)

図
番

8782-50-00



株式会社クボタケミックス

年
月
日

2026.7.24

S