


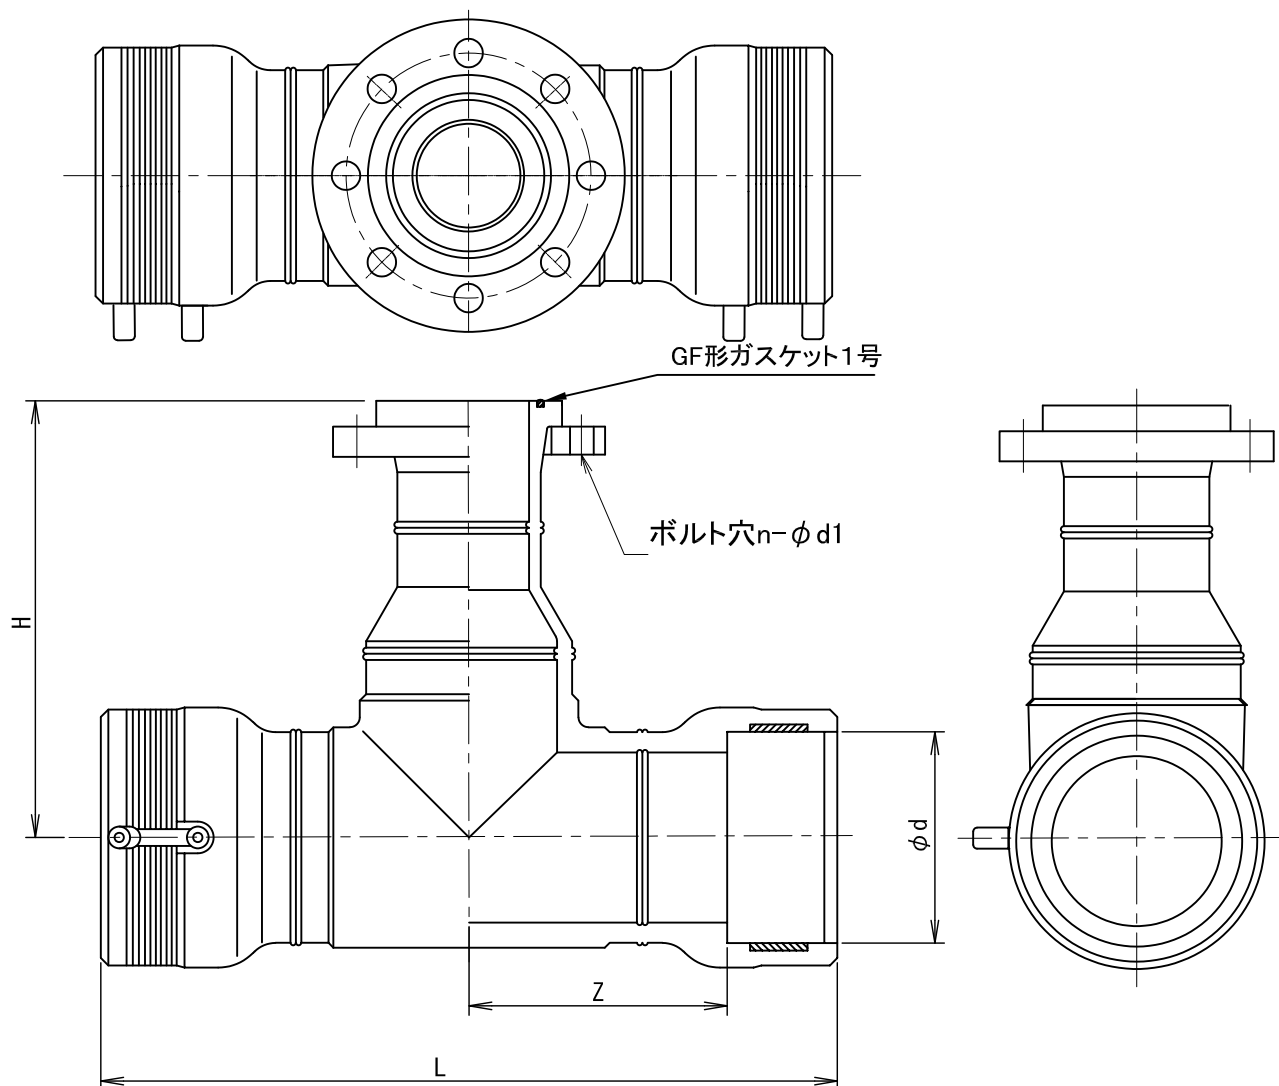

単位:mm

対象品	呼び径	d (平均内径)	L	Z	H
	150×75	$180.7^{+1.6}_{-0}$	700 ± 50	255	280 ± 50

- 備考1. (財)日本消防設備安全センター 合成樹脂製の管及び管継手認定基準
 2. 材質は、高密度ポリエチレンPE100
 3. d(平均内径)とは電熱線が組み込まれている範囲における相互に等間隔な2方向の内径測定値の平均値
 4. EF受け口部の寸法は左右共通
 5. ルーズフランジ部の材質はJIS G 4304、JIS G 4305 または JIS G 3214に規定する SUS(F)304、ルーズフランジ部の寸法はJIS B 2239 または JIS B 2220に規定する 圧力10K並形フランジによる。
 6. ハッチングは電熱線部を示す。
 7. 同梱されているGF形ガスケット1号をご使用ください。

図名	消火用ポリエチレン管継手 SUSフランジ付EFチーズ (JIS 10K, GF形)	図番	8782-51-00 
株式会社クボタケミックス		年月日	2026.7.24 S