


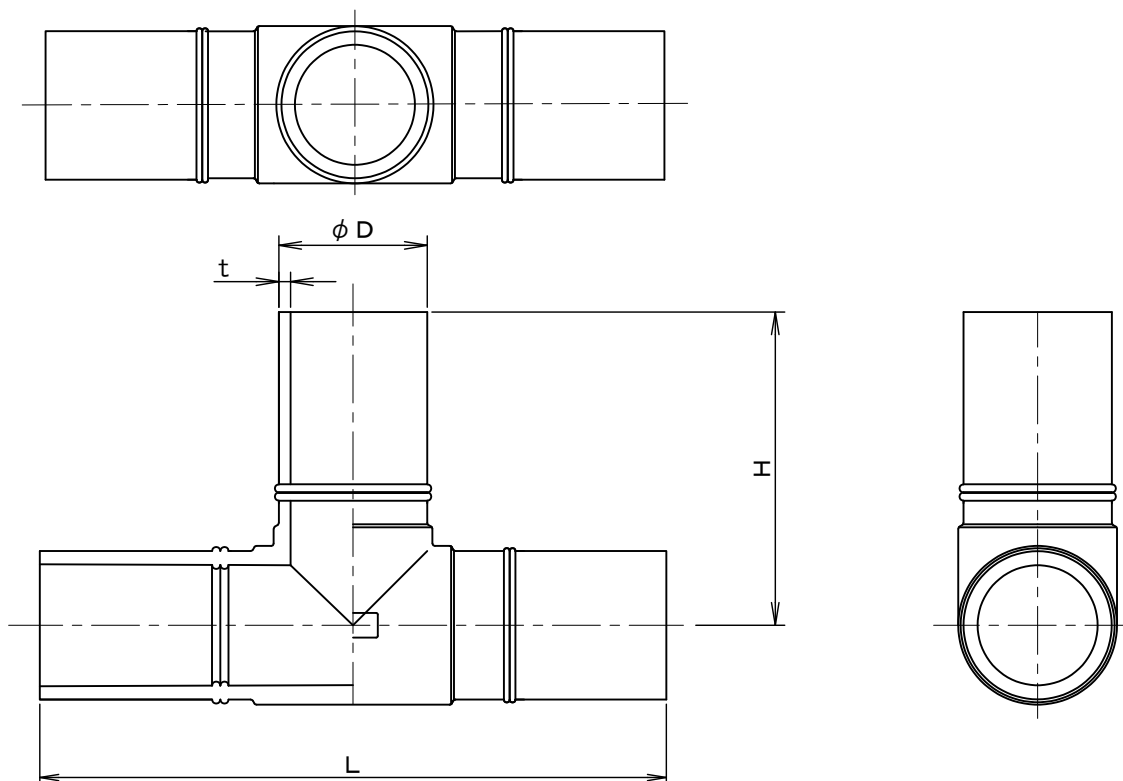

単位:mm

対象品	呼び径	D (平均外径)	t	L	H
	50	63.0 ^{+0.4} ₋₀	5.8 ^{+0.9} ₋₀	240±30	120

- 備考
1. (財)日本消防設備安全センター 合成樹脂製の管及び管継手認定基準
 2. 材質は、高密度ポリエチレンPE100
 3. D(平均外径)とは、任意の断面における相互に等間隔な2方向の外径測定値の平均値
 4. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	消火用ポリエチレン管継手 チーズ 50	図番	9573-50-00 △
	株式会社クボタケミックス	年月日	2026.7.17 S