


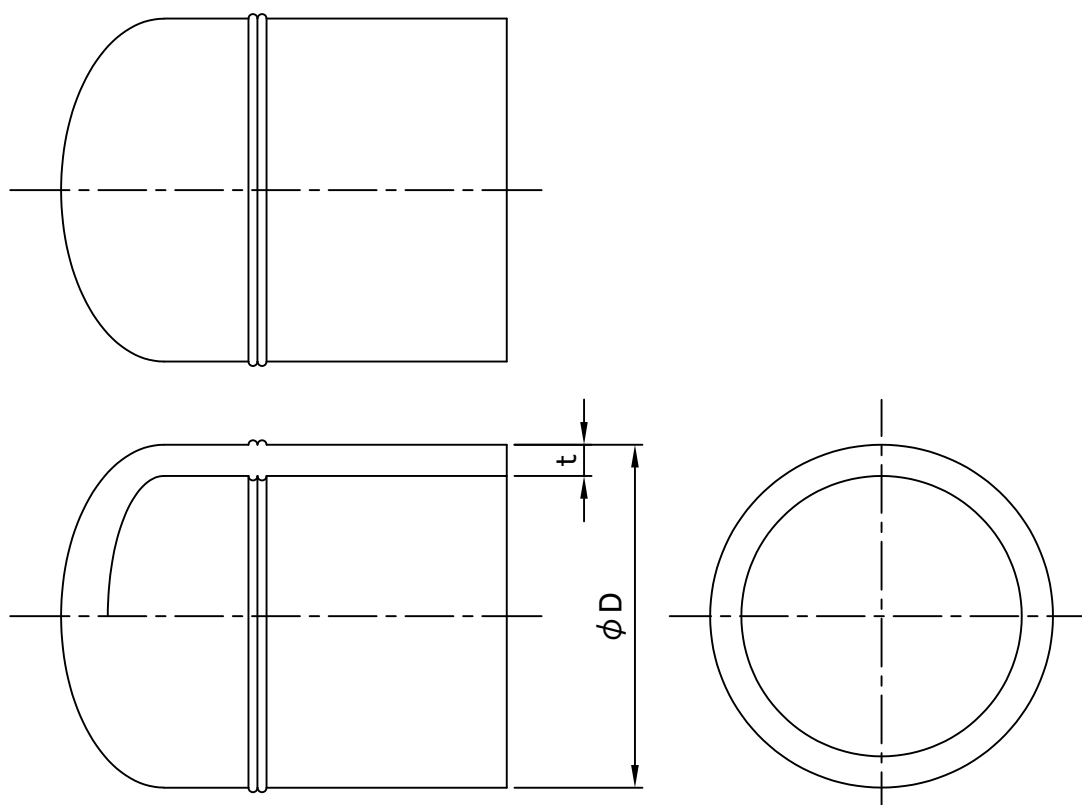

単位:mm

対象品	呼び径	D (平均外径)	t
	50	63.0 $\begin{smallmatrix} +0.4 \\ -0 \end{smallmatrix}$	5.8 $\begin{smallmatrix} +0.9 \\ -0 \end{smallmatrix}$

- 備考
1. (財)日本消防設備安全センター 合成樹脂製の管及び管継手認定基準
 2. 材質は、高密度ポリエチレンPE100
 3. D(平均外径)とは、任意の断面における相互に等間隔な2方向の外径測定値の平均値

図名	消火用ポリエチレン管継手 キャップ 50	図番	9575-51-00 
株式会社クボタケミックス		年月日	2026.7.21 S