


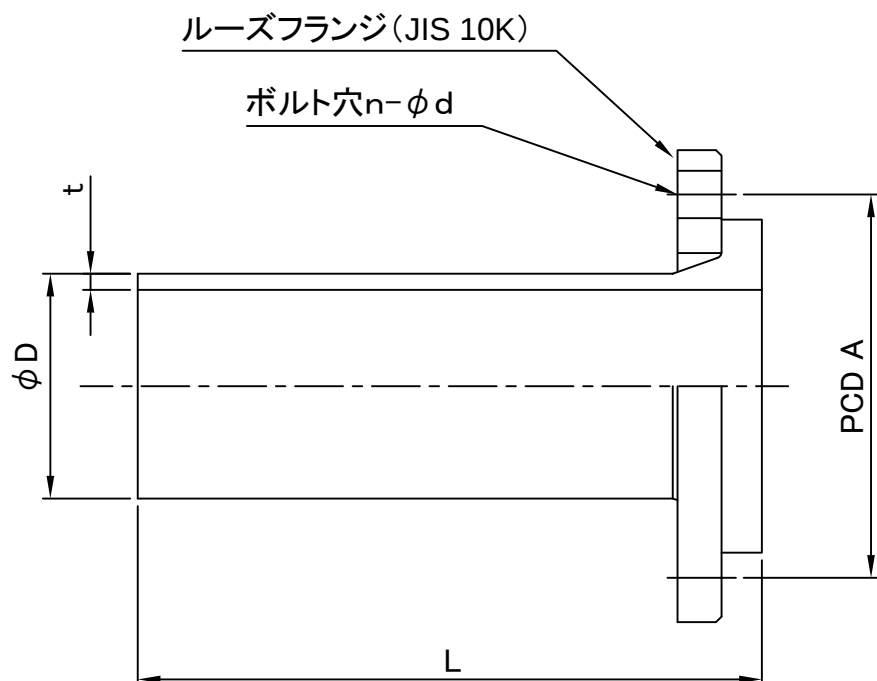

単位: mm

対象品	呼び径	D (平均外径)	t	L	PCD A ± 1.5	n	ϕd
	65	75 $\begin{smallmatrix} +0.5 \\ 0 \end{smallmatrix}$	6.8 $\begin{smallmatrix} +0.8 \\ 0 \end{smallmatrix}$	125 ± 10	140	4	19
	75	90.0 $\begin{smallmatrix} +0.6 \\ 0 \end{smallmatrix}$	8.2 $\begin{smallmatrix} +1.3 \\ 0 \end{smallmatrix}$	265 ± 10	150	8	19
	100	125.0 $\begin{smallmatrix} +0.8 \\ 0 \end{smallmatrix}$	11.4 $\begin{smallmatrix} +1.8 \\ 0 \end{smallmatrix}$	325 ± 10	175	8	19
	125	160.0 $\begin{smallmatrix} +1.0 \\ 0 \end{smallmatrix}$	14.6 $\begin{smallmatrix} +1.6 \\ 0 \end{smallmatrix}$	220 ± 10	210	8	23

- 備考
1. (一財)日本消防設備安全センター 合成樹脂製の管及び管継手認定品
 2. 材質は、高密度ポリエチレンPE100です。
 3. D(平均外径)とは、任意の断面における相互に等間隔な2方向の外径測定値の平均値をいいます。
 4. ルーズフランジの材質はJIS G 4304、JIS G 4305 又は JIS G 3214に規定するSUS304です。
 5. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	消火用ポリエチレン管継手 SUSフランジ (JIS 10K形, RF形)	図番	9783-50-00 
	株式会社クボタケミックス	年月日	2026.7.21 S