


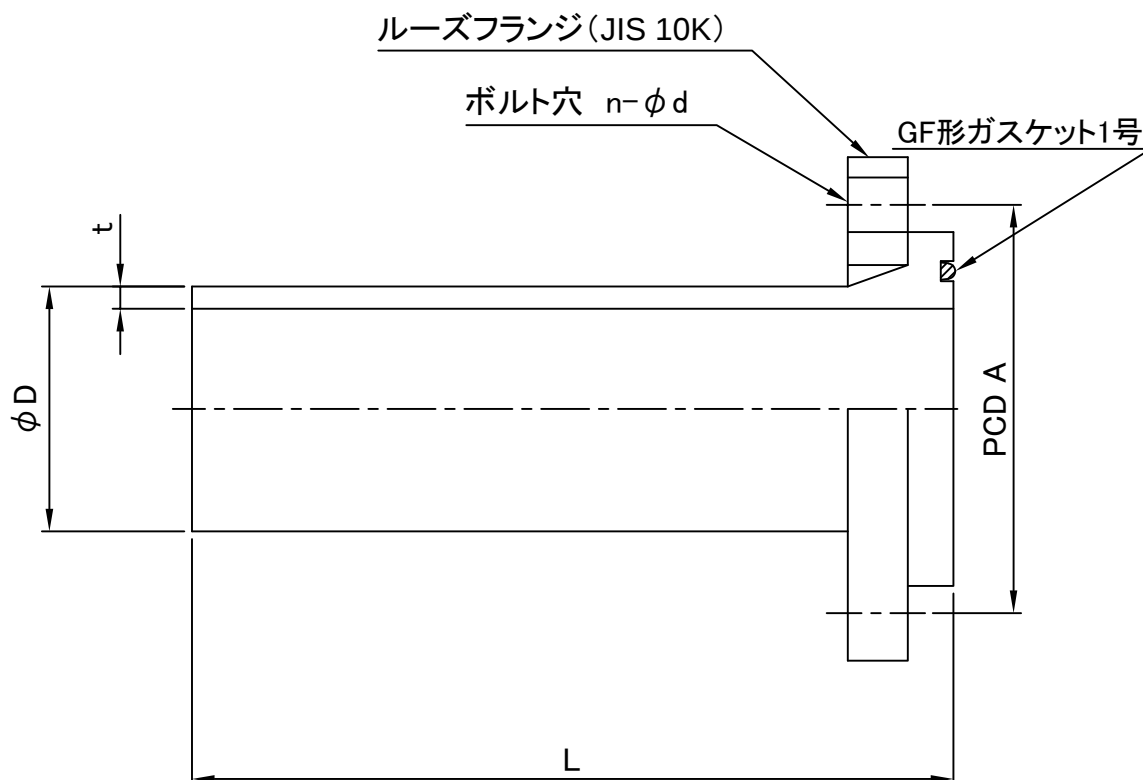

単位: mm

対象品	呼び径	D (平均外径)	t	L	PCD A ±1.5	n	φd
	65	75.0 $\begin{smallmatrix} +0.5 \\ 0 \end{smallmatrix}$	6.8 $\begin{smallmatrix} +0.8 \\ 0 \end{smallmatrix}$	124±10	140	4	19
	75	90.0 $\begin{smallmatrix} +0.6 \\ 0 \end{smallmatrix}$	8.2 $\begin{smallmatrix} +1.3 \\ 0 \end{smallmatrix}$	265±10	150	8	19
	100	125.0 $\begin{smallmatrix} +0.8 \\ 0 \end{smallmatrix}$	11.4 $\begin{smallmatrix} +1.8 \\ 0 \end{smallmatrix}$	325±10	175	8	19
	125	160.0 $\begin{smallmatrix} +1.0 \\ 0 \end{smallmatrix}$	14.6 $\begin{smallmatrix} +1.6 \\ 0 \end{smallmatrix}$	220±10	210	8	23
	150	180.0 $\begin{smallmatrix} +1.1 \\ 0 \end{smallmatrix}$	16.4 $\begin{smallmatrix} +2.5 \\ 0 \end{smallmatrix}$	350±10	240	8	23
	200	250.0 $\begin{smallmatrix} +1.5 \\ 0 \end{smallmatrix}$	22.7 $\begin{smallmatrix} +3.5 \\ 0 \end{smallmatrix}$	440±10	290	12	23

- 備考
- (一財)日本消防設備安全センター 合成樹脂製の管及び管継手認定品
 - 材質は、高密度ポリエチレンPE100です。
 - D(平均外径)とは、任意の断面における相互に等間隔な2方向の外径測定値の平均値をいいます。
 - ルーズフランジの材質はJIS G 4304、JIS G 4305 又は JIS G 3214に規定するSUS304です。
 - 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。
 - 同梱されているGF形ガスケット1号をご使用ください。

図名	消火用ポリエチレン管継手 SUSフランジ (JIS 10K形, GF形)	図番	9784-50-00 
	株式会社クボタケミックス	年月日	2026.8.7 S