


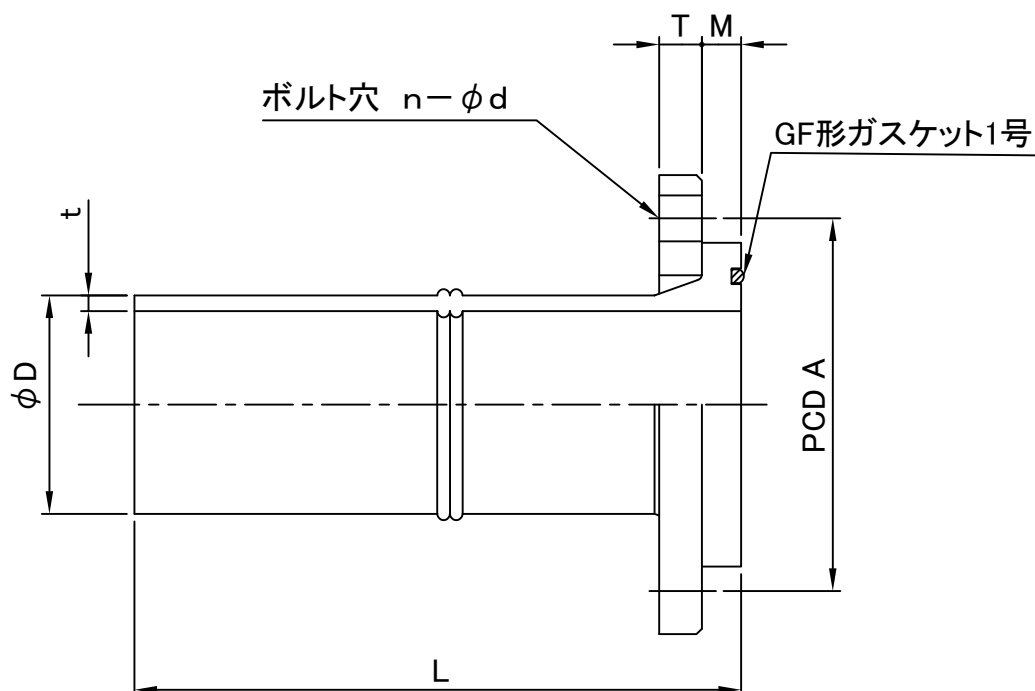

単位:mm

対象品	呼び径	D (平均外径)	t	L	T	M	PCD A ±1.5	n	φd
	50	63.0 ^{+0.4} ₀	5.8 ^{+0.9} ₀	190±10	16	13	120	4	19

- 備考
1. (一財)日本消防設備安全センター 合成樹脂製の管及び管継手認定品
 2. 材質は、高密度ポリエチレンPE100です。
 3. D(平均外径)とは、任意の断面における相互に等間隔な2方向の外径測定値の平均値をいいます。
 4. ルーズフランジの材質はJIS G 4304、JIS G 4305 又は JIS G 3214に規定するSUS304です。
 5. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。
 6. 同梱されているGF形ガスケット1号をご使用ください。

図名	消火用ポリエチレン管継手 SUSフランジ50 (JIS 10K形, GF形)	図番	9784-51-00 △
株式会社クボタケミックス		年月日	2026.8.7 S