


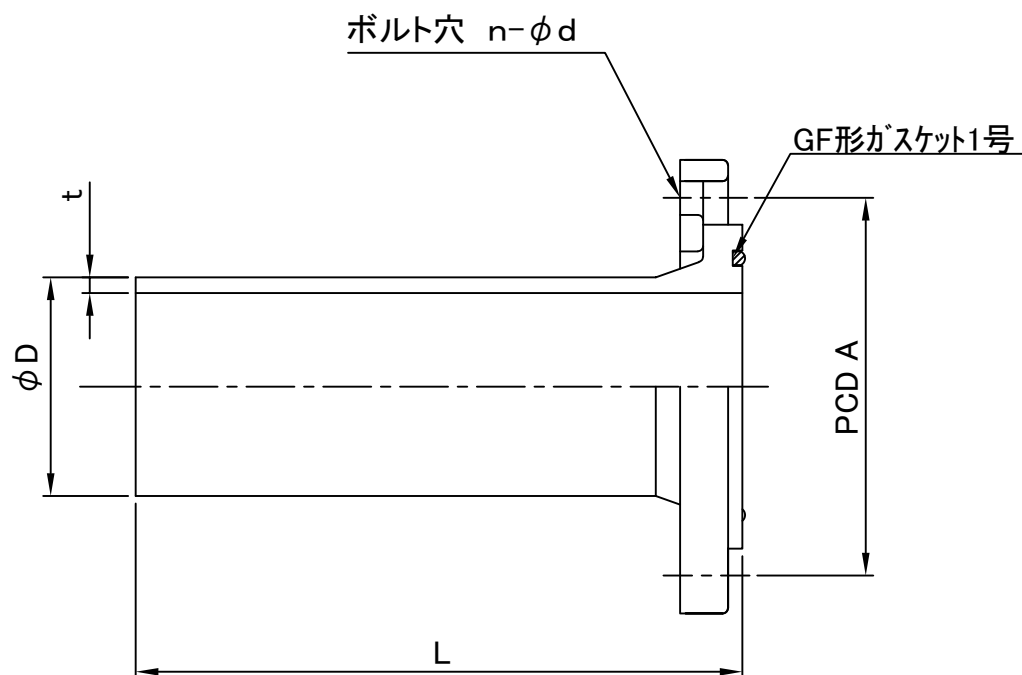

単位:mm

対象品	呼び径	D (平均外径)	t	L	PCD A ±1.5	n	φd
	75	90.0 ^{+0.6} ₀	8.2 ^{+1.3} ₀	265±10	150	8	19
	100	125.0 ^{+0.8} ₀	11.4 ^{+1.8} ₀	325±10	175	8	19
	150	180.0 ^{+1.1} ₀	16.4 ^{+2.5} ₀	350±10	240	8	23

- 備考
1. (財)日本消防設備安全センター 合成樹脂製の管及び管継手認定基準
 2. 材質は、高密度ポリエチレンPE100
 3. D(平均外径)とは、任意の断面における相互に等間隔な2方向の外径測定値の平均値
 4. ルーズフランジ部の材質はFCD450-10、ルーズフランジ部の寸法はJWWA K 145 に規定する圧力10K形フランジによる。
 5. 同梱されているGF形ガスケット1号を使用

図名	消火用ポリエチレン管継手 FCDフランジ75, 100, 150 (JIS 10K形, GF形)	図番	9794-50-00 △
株式会社クボタケミックス		年月日	2026.7.31 S