


他管種やバルブとの接続について

呼び径 350 以上で他管種、仕切弁及びバタフライ弁とフランジ接合を行う場合は、両端のフランジ径が異なる変換フランジ短管が必要です。

※特定仕様品です。弊社営業にお問い合わせください。

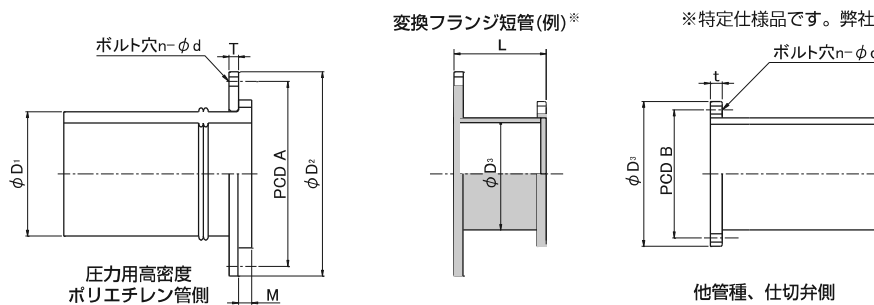


単位：mm

フランジ仕様	SDR	呼び径	圧力用高密度ポリエチレン管側								変換フランジ短管		他管種、バルブ側					
			パイプ 外径 D ₁	ルーズ フランジ 呼び径	ルーズ フランジ 外径 D ₂	A	ボルト 呼び径	n-d	M	T	L	D ₃	フランジ 呼び径	フランジ 外径 D ₃	B	ボルト 呼び径	n-d	t
JIS 10K	11	350	400	400A	560	510	M24	16-27	46	28	254	355.6	350A	490	445	M22	16-25	26
		400	450	500A	675	620	M24	20-27	60	30	258	406.4	400A	560	510	M24	16-27	28
		450	500	500A	675	620	M24	20-27	60	30	260	457.2	450A	620	565	M24	20-27	30
	17	350	400	400A	560	510	M24	16-27	36	28	254	355.6	350A	490	445	M22	16-25	26
		400	450	500A	675	620	M24	20-27	46	30	258	406.4	400A	560	510	M24	16-27	28
		450	500	500A	675	620	M24	20-27	46	30	260	457.2	450A	620	565	M24	20-27	30
		500	560	600A	795	730	M30	24-33	50	32	262	508.0	500A	675	620	M24	20-27	30
		550	630	600A	795	730	M30	24-33	50	32	264	558.8	550A	745	680	M30	20-33	32
		600	710	700A	905	840	M30	24-33	50	34	266	609.6	600A	795	730	M30	24-33	32
		700	800	800A	1020	950	M30	28-33	52	36	270	711.2	700A	905	840	M30	24-33	34

呼び径300以下でライニング鋼管及び伸縮継手(フレキ管)、バタフライ弁とフランジ接合を行う場合は、板フランジをご使用ください。

板フランジは市販の鋼製管フランジ(JIS B 2220)のスリップオン溶接式フランジ(SOP)、ガスケット座は全面座(FF)をご指定ください。

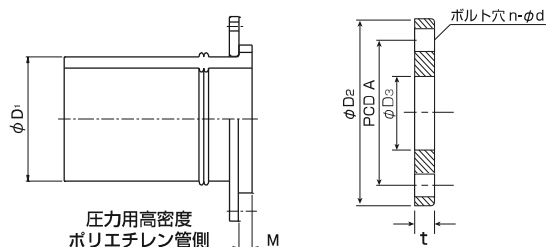

圧力用高密度ポリエチレン管側					板フランジ						
フランジ仕様	SDR	呼び径	パイプ外径 D ₁	M	フランジ 呼び径	フランジ 外径 D ₂	A	フランジ 内径 D ₃	ボルト 呼び径	n-d	t
JIS 10K	11	75	90	16	80A	185	150	90.0	M16	8-19	18
		100	125	26	100A	210	175	115.4	M16	8-19	18
		125	160	25	125A	250	210	141.2	M20	8-23	20
		150	180	33	150A	280	240	166.6	M20	8-23	22
		200	250	34	200A	330	290	218.0	M20	12-23	22
		250	315	34	250A	400	355	269.5	M22	12-25	24
		300	355	37	300A	445	400	321.0	M22	12-25	24
	17	250	315	34	250A	400	355	269.5	M22	12-25	24
		300	355	37	300A	445	400	321.0	M22	12-25	24